

平成30年度

空気呼吸器用ポンベ仕様書

鹿島地方事務組合

空気呼吸器用ボンベ仕様書

第 1 総 則

- 1 この仕様書は、鹿島地方事務組合消防本部（以下「当本部」という。）が購入する空気呼吸器用ボンベについて、必要な事項を定めるものとする。

第 2 仕 様

1 空気呼吸器用ボンベ（エア・ウォーター防災株式会社製）

- (1) 730CIII Z（保護カバー付）
カーボン繊維製 FRP-アルミニウム合金
内容積：6.8L 最高充填圧力：29.4MPa
数量：4本
- (2) 530CIII Z（保護カバー付）
カーボン繊維製 FRP-アルミニウム合金
内容積：4.7L 最高充填圧力：29.4MPa
数量：6本
- (3) 平成30年度に製造されたものとする。

2 記入文字

- (1) カuttingシートでボンベ中央部に、所属記号、配置年月、内容積記号及びボンベ番号を貼付すること。
- (2) 字体は丸ゴシック体、黒色文字とすること。
- (3) ボンベ本体に、高圧ガス保安法容器保安規則で定める登録記号番号「F055」を付すこと。
- (4) 文字の標示要領等については、下記のとおりとすること。
なお、配置年月については、別途指定する。

ア 730CIII Z（保護カバー付）

所 属	数 量	所 属 記 号	配 置 年 月	内 容 積 記 号 ・ ボ ン ベ 番 号
鹿嶋消防署	2本	鹿	H30.○	7-48、7-49
波崎消防署	2本	波	H30.○	7-36、7-37

イ 530CIII Z（保護カバー付）

所 属	数 量	所 属 記 号	配 置 年 月	内 容 積 記 号 ・ ボ ン ベ 番 号
大野消防署	2本	大	H30.○	5-1、5-2
鹿嶋消防署	2本	鹿	H30.○	5-1、5-2

3 納入期限 平成30年10月31日


4 納入場所 鹿島地方事務組合消防本部
茨城県神栖市溝口4991番地5

5 その他

- (1) 製品を納入する際、仕様書に適合しない製品がある場合には、速やかに適合するものと交換すること。
- (2) この仕様書に疑義がある場合、又は仕様書に明記されていない部分については、当本部の指示に従うこととし、必要な加工等を行うこと。
- (3) 納入後、12ヶ月以内に故障等が生じた場合は、受注者の責任において必要な処置を講ずること。また、納入の日から12ヶ月を経過した後においても、受注者の重大な瑕疵によって生じた故障等については、必要な処置を講ずること。
- (4) 当本部で廃棄予定の空気呼吸器用ボンベ（4本）は、受注者の責任において引き取り、廃棄すること。
なお、廃棄した際は、報告書を提出すること。

※記入文字（例）

・ 730CIII Z

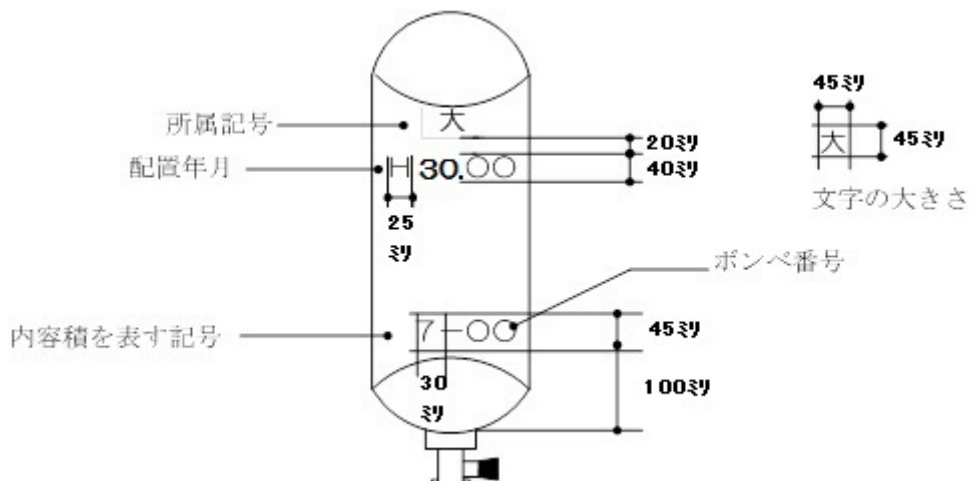

・ 530CIII Z

